

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА****Строительство****Нормы освещения строительных площадок****Occupational safety standards system.****Building. Lighting of building sites**

ОКСТУ 0012

Дата введения 1986-01-01

УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 апреля 1985 г. N 58

Стандарт устанавливает нормы освещенности, методы контроля и защиты и распространяется на проектирование и эксплуатацию осветительных установок для всех видов технологических процессов, имеющих место на строительных площадках, а также в местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям настоящего стандарта, а также требованиям СНиП II-4-79, СНиП III-4-80*, ГОСТ 12.1.013-78, Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР, и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.

1.2. Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.

Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.

Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного освещения.

В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения должны быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин.

1.3. Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

1.4. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное).

Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая величина освещенности не превышает 2 лк. В остальных случаях в дополнение к общему равномерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное освещение.

1.5. Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ должны применяться источники света:

лампы накаливания общего назначения - ЛН по ГОСТ 19190-84;

лампы накаливания прожекторные по ГОСТ 19190-84;

лампы накаливания галогенные по ГОСТ 19190-84;

лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по ГОСТ 19190-84, ГОСТ 23198-78;

лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРИ по ГОСТ 20401-75;

лампы ксеноновые ДКсТ по ГОСТ 20401-75;

лампы натриевые высокого давления НЛВД по ГОСТ 19190-84.

1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-75, ГОСТ 8045-82.

Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы:

светильники с ЛН - при ширине строительной площадки до 20 м;

светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;

прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;

светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10, - при ширине площадки свыше 300 м.

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения.

1.7. Для общего локализованного освещения при расположении светильников на расстоянии 15 м и менее от мест производства работ должны применяться светильники с лампами типов ДРЛ и НЛВД, а также прожекторы с лампами типов ЛН и ДРЛ.

Светильники общего локализованного освещения устанавливаются на зданиях, конструкциях и мачтах общего равномерного освещения. Установка осветительных устройств на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий запрещается.

1.8. Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим.

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.

1.9. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк.

1.10. Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка производства работ.

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

2.1. Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света, за исключением автодорог, освещенность которых должна быть не менее указанной в табл. 1.

Таблица 1

+-----+			
Участки строительных пло-	Наи-	Плоскость,	Уровень поверхности,
щадок и работ	мень-	в которой	на которой нормиру-
	шая	нормируется	ется освещенность

		осве- щен- ность, лк	освещенность	
+-----+				
1. Автомобильные дороги на строительной площадке	2		Горизонталь- ная	На уровне проезжей части
2. Железнодорожные пути на строительных площадках	0,5		Горизонталь- ная	На поверхности головки рельсов
3. Подъезды к мостам и железнодорожным переездам	10		Горизонталь- ная	То же
4. Дорожные работы:				
укладка оснований под дорожные покрытия	10		Горизонталь- ная	На уровне земли
устройство дорожных покрытий; укладка железнодорожных и подкрановых путей	30		Горизонталь- ная	То же
5. Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами	10		Горизонталь- ная	На площадках приема и подачи оборудования, конструкций деталей и материалов
	10		Вертикальная	На крюках крана во всех его положениях со стороны машиниста
6. Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, деталей, материалов и кантовка	2		Горизонталь- ная	На площадках приема и подачи грузов
7. Сборка и монтаж строительных и грузоподъемных механизмов:				
сборка с пригонкой частей (валов, вкладышей, подшипников), разные виды регулировки, смена деталей и т.д.	50		Горизонталь- ная	По всей высоте сборки
монтаж передаточных подвижных частей (цепей, тросов, блоков)	30		Горизонталь- ная	По всей высоте сборки
	30		Вертикальная	На всех уровнях, где производится монтаж

8. Работы внутри технологического оборудования, емкостей, резервуаров, бункеров, аппаратов колонного типа и др.	30*	Вертикальная	На всех уровнях производства работы
---	-----	--------------	-------------------------------------

 * Предусмотреть повышение уровней освещенности при производстве работ в дневное время до 100 лк.

9. Испытание технологического оборудования	50	Вертикальная	На рабочих местах
10. Земляные работы, производимые сухим способом землеройными и другими механизмами, кроме устройства траншей и планировки	10	Вертикальная	По всей высоте забоя и по всей высоте разгрузки (со стороны машиниста)
	5	Горизонтальная	
11. Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций и т.д.	10	Горизонтальная	На уровне дна траншеи
	10	Вертикальная	По всей высоте траншеи
12. Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками и др.	10	Горизонтальная	На уровнях обрабатываемых площадок
13. Земляные работы, производимые намывным способом:			
устройство эстакад, укладка и монтаж пульпопровода	10	Горизонтальная	На уровне земли и верха эстакады
наземный пульпопровод (при его эксплуатации в период строительства)	0,5	То же	На уровне верха эстакады. Для ночного осмотра, ремонта пульпопровода следует использовать переносные или передвижные осветительные средства
плавающий пульпопровод (при его эксплуатации)	3	"	На пути прохождения обслуживающего персонала
фреза земснаряда (при ее осмотре)	30	Вертикальная	На уровне фрезы земснаряда
мостик земснаряда	2	Горизонтальная	На уровне мостика
карта намыва (зона намыва)	2	То же	На уровне верха карты намыва

сливной колодец	10	Вертикальная	На верхнем крае колодца в любой плоскости с двух противоположных сторон
14. Буровые работы, забивка свай	10	Вертикальная	По всей высоте выемки или свай
15. Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных (каркасы зданий, мосты, эстакады, фермы, балки и т.д.)	30	Горизонтальная	По всей высоте сборки
	30	Вертикальная	То же
16. Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной арматуры при проведении бетонных и железобетонных работ	2	Горизонтальная и вертикальная	На уровне земли. Освещенность нормируется без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах и машинах
	2	Вертикальная	По всей высоте складированной арматуры
17. Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы, гибочные станки для заготовки арматуры	50	Горизонтальная	На уровне рабочих поверхностей
18. Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т.д.)	30	Горизонтальная	На уровне земли или рабочей поверхности
	30	Вертикальная	По всей высоте производства работ
19. Установка опалубки, лесов и ограждений	30	Горизонтальная	На всех уровнях опалубки, лесов и ограждений
	30	Вертикальная	То же
20. Бетонирование:			
колонн, балок, плит покрытий, мостовых конструкций и т.д.	30	Горизонтальная	На поверхности бетона
крупных массивов (бетонирование откосов земляных плотин и т.д.)	10	То же	То же
21. Ленточные конвейеры, подающие бетон	10	Горизонтальная	На поверхности конвейера

	10	Наклонная	То же
22. Бетоновозные эстакады	3	Вертикальная	На путях крана (без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах)
23. Бутобетонная кладка	10	Горизонтальная	На уровне кладки
	5	Вертикальная	В плоскости стены
24. Кладка из крупных бетонных блоков, природных камней, кирпичная кладка, монтаж сборных фундаментов	10	Горизонтальная	На уровне кладки
	10	Вертикальная	В плоскости стены
25. Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.)	5	Горизонтальная	На опалубках, площадках и подходах
26. Сборка и пригонка готовых столярных изделий (оконных переплетов, дверных полотен и т.д.)	50	Горизонтальная	На рабочей поверхности
	50	Вертикальная	По всей высоте, где выполняются работы
27. Пилорамы, маятниковые пилы, деревообрабатывающие станки	50	Горизонтальная	На уровне рабочей поверхности
28. Работы по устройству полов:			
устройство песчаных, щебеночных, гравийных, глинобетонных, бетонных и асфальтобетонных подстилающих слоев	30	Горизонтальная	На уровне пола в зоне работ
устройство земляных, щебеночных, гравийных глинобитных и булыжных покрытий из брусчатки	30	То же	То же
устройство асфальтобетонных, кирпичных, дощатых, бетонных, мозаичных цементно-песчаных, металлоцементных ксилолитовых покрытий и покрытий из кирпича, плиток, настил паркета и линолеума	50	"	"
29. Кровельные работы	30	Горизонтальная	В плоскости кровли

		ная	
	30	Наклонная	То же
30. Работы по гидроизоляции и теплоизоляции:			
на строительных площадках предприятий различных отраслей промышленности	30	Горизонтальная	На уровне рабочей поверхности
отдельных деталей, конструкций (трубопроводы и др.)	30	Вертикальная	То же
	50	Горизонтальная	То же
31. Штукатурные работы:			
в помещениях	50	Горизонтальная	На всех уровнях рабочей поверхности
	50	Вертикальная	То же
под открытым небом	30	То же	"
	30	Горизонтальная	"
32. Отделка стен помещения сухой штукатуркой; облицовочные работы (керамическими плитками и сборными деталями); оклейка стен помещения обоями	100	Вертикальная	"
33. Масляные работы:			
шпатлевка, грунтовка, окраска, накатка рисунков валиками и т.д.	100	Горизонтальная	На всех уровнях рабочей поверхности
	100	Вертикальная	То же
улучшенная и высококачественная окраска	150	То же	"
	150	Горизонтальная	"
34. Стекольные работы	75	Вертикальная	На всех уровнях рабочей поверхности
35. Монтаж трубопроводов и разводка сетей к приборам и оборудованию; установка санитарно-технического оборудования (ванн, раковин и т.д.), установка вентилято-	30	Вертикальная	То же

ров, кондиционеров, монтаж вентиляционных коробов			
36. Установка контрольно- измерительных приборов	50	Вертикальная	На приборах
37. Сборка (изготовление) санитарно-технического оборудования и кабин для систем водопрово- да, канализации, отопления, газопровода и горячего водоснабже- ния	50	Горизонталь- ная	На рабочей поверх- ности
	50	Вертикальная	То же
38. Подготовка к монтажу (разметка, пробивка проходов) и монтаж электропроводки	30	Вертикальная	На всех уровнях выполнения работ
39. Разделка низковольтных и высоковольтных кабе- лей, монтаж воронок и муфт, монтаж высоко- вольтного оборудования и схем вторичной коммутации	100	Горизонталь- ная	То же
	100	Вертикальная	При монтаже электро- оборудования на от- крытых пространствах освещенность может быть снижена до 50 лк
40. Установка электричес- ких приборов, освети- тельной арматуры и т.д.:			
в зданиях	50	Вертикальная	По всей высоте уста- навливаемого оборудо- вания
под открытым небом	30	То же	То же
41. Монтаж и сборка техно- логического оборудова- ния:			
станочное оборудова- ние, конвейеры, мосто- вые краны и т.д.	50	Горизонталь- ная	На всех уровнях, где выполняются работы. Необходимы дополни- тельные переносные или передвижные ос- ветительные средства
громоздкое оборудова- ние (прокатные станы, рольганги, дробильные агрегаты, баки, емкос- ти в химическом производстве, котлы и	30	То же	На всех уровнях, где выполняются работы

т.д.)

42. Монтаж и сборка энергетического оборудования (паровые турбины, высоковольтное оборудование, автоматические телефонные станции, гидротурбины, мотор-генераторы, электрооборудование)	50	Горизонтальная	На всех уровнях, где выполняются работы
---	----	----------------	---

43. Работы по перекрытию русла реки:

мост прорана и поверхность воды под мостом	30	Горизонтальная	На мосту прорана и на поверхности воды под мостом
автодорога на подъезде к мосту и съезде с него на расстоянии 50 м от моста	10	Горизонтальная	На уровне земли
автодорога	5	То же	То же
место загрузки автомобилей	10	Вертикальная	В плоскости, параллельной оси дороги со стороны автомобиля

44. Работы по сооружению тоннелей:*

* Следует предусмотреть возможность использования переносных светильников.

призабойный участок (буровзрывные работы и погрузка породы)	30	Вертикальная	На уровне подошвы забоя, на поверхности разрабатываемой породы. При длине тоннеля свыше 150 м освещенность повышается до 50 лк
	10	Горизонтальная	На уровне головки рельсов
зарядка шпуров, монтаж взрывной сети, осмотр забоя после взрыва	100	Горизонтальная	На уровне прокладки сети
сооружение постоянной отделки тоннеля	30	Вертикальная	На поверхности боковых стен тоннеля и свода
участок готового тоннеля	2	Горизонтальная	На уровне головки рельсов

45. Рабочая площадка карьер-

ера:

карьер	2	Горизонталь- ная	На уровне рабочей площадки
буровые работы	10	Вертикальная	По всей высоте площадки
забой	10	То же	На уровне подошвы забоя
	5	Горизонталь- ная	То же

46. Открытые склады:

нерудных материалов	2	Горизонталь- ная	На уровне земли. При применении погрузоч- ных механизмов осве- щенность должна быть увеличена в соответствии с п. 5 настоящей таблицы
металлоконструкций и оборудования	5	То же	То же

47. Лесобиржи или склады
леса

5	Горизонталь- ная	На уровне земли
5	Вертикальная	На уровне штабелей

48. Помещения для хранения
сыпучих материалов
(цемента, алебастра) и
громоздких предметов

5	Горизонталь- ная	На уровне пола
---	---------------------	----------------

49. Помещение для хранения
мелкого технологичес-
кого оборудования и
монтажных материалов

10	Горизонталь- ная	На уровне пола
----	---------------------	----------------

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение.

Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности должны быть снижены до 0,5 лк.

2.2. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее нормируемой $E(n)$, приведенной в табл. 1, вне зависимости от применяемых источников света.

2.3. При проектировании осветительных установок следует вводить в расчет коэффициент запаса по табл. 2 при сроке чистки светильников 2 раза в год.

Таблица 2

Осветительные приборы	Коэффициент запаса при	
	лампах накали-	газоразрядных
	вания	источниках
		света

Прожекторы и др. световые приборы с усилением силы света 5-кратным и более

1,5

1,7

Светильники

1,3

1,5

2.4. Параметры осветительных установок общего равномерного освещения и схемы расположения световых приборов следует выбирать в соответствии с рекомендуемым приложением 1, обязательным приложением 2 и справочным приложением 3.

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

3.1. На строительных площадках и местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий должен быть обеспечен контроль освещенности.

3.2. Измерения освещенности производятся применительно к ГОСТ 24940-81 на участках производства работ, на которых уровень освещенности является определяющим в обеспечении условий безопасности или качества работ. Эти участки определяются при разработке проектов производства работ и технологических карт.

3.3. При контроле освещенности на строительных площадках контрольные точки для измерения освещенности следует размечать под световыми приборами и между ними.

Расстояние между контрольными точками вне зданий должно быть не более 20 м.

Выбор аппаратуры, проведение измерений и обработка результатов осуществляются в соответствии с ГОСТ 24940-81.

3.4. Осветительная установка удовлетворяет требованиям норм, если фактическая освещенность соответствует нормируемой.

3.5. Измерения освещенности в соответствии с п. 3.2 проводятся перед началом работ на данном участке и в дальнейшем при изменении условий выполнения работ.

3.6. Ответственность за соблюдение настоящего стандарта в условиях эксплуатации несет администрация строительной организации.

4. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

4.1. Для обслуживания осветительных установок должны предусматриваться средства доступа к светильникам, отвечающие требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.012-75.

4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

4.3. С целью исключения ослепленности работающих минимально допустимая высота установки прожекторных световых приборов должна соответствовать значениям, указанным в обязательном приложении 4, а направление осевой силы света следует смещать от центра рабочей зоны.

4.4. Отношение максимальной освещенности горизонтальной плоскости к ее минимальному значению на проезжей части дорог не должно превышать 25:1.

4.5. Электрическое освещение строительных площадок и участков должно питаться от сети переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока:

а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего освещения напряжением не более 220 В (по согласованию с органами Госэнергонадзора допускается применение специальных осветительных устройств напряжением выше 220 В);

б) для светильников стационарного местного освещения, установленных на доступной для случайных прикосновений высоте, - 42 В;

в) для ручных переносных светильников - 12 В.

Примечание.

В сухих помещениях с токопроводящими полами для питания ручных переносных светильников допускается применять напряжение 42 В.

4.6. Напряжение питания светильников, устанавливаемых в тоннелях во время их строительства, должно быть не выше:

а) 42 В (в особо сырых помещениях - 12 В) - на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром до 2,5 м; 127 В и 220 В - на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром 2,5 м и более;

б) 12 В - на участках, где ведутся работы по устройству бетонной или железобетонной отделки, и в призабойных участках.

4.7. Мачты для установки осветительных приборов должны обеспечиваться молниезащитой в соответствии с утвержденной Госстроем СССР Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

4.8. Прожекторные мачты высотой более 50 м должны иметь светоограждение, выполняемое не менее чем двумя светильниками, работающими одновременно. Светильники должны иметь колпаки красного цвета.

4.9. Пожарные гидранты и водоемы, размещенные на территории стройплощадки, должны иметь световые указатели.

Приложение 1

Рекомендуемое

Таблица 1

**Параметры осветительных установок общего
равномерного освещения
при нормируемой освещенности $E(n) = 2$ лк**

Ширина освещаемой площади, а, м	Высота прожекторных мачт Н, м	Расстояние между мачтами b, м	Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффициент неравномерности $E(\min)$ $Z = \frac{\quad}{E(\text{cp})}$	Удельная мощность, кв.		
			Тип	Количество	Мощность ламп, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожекторов тета, град.	Угол между оптическими осями прожекторов тау, град				
Прожекторы с лампами накаливания												
100	15	70	ПЗС-35 или ПСМ-40	6	500	15	15	15	0,60	0		
150	20	100		10		20	12		0,85	0		
150	30	300		10					0,70	0		
200		275	ПЗС-45 или ПСМ-50	9	1000	30	18	20	0,75	0		
				10			12				15	
250		290		13			18				20	0
300		250		9			10				17	20
							10	15				

				13 9			17	20				
Прожекторы с лампами ДРЛ												
75	15	160	ПЗС-45 или ПСМ-50	3	700	15 20	20	60	0,30 0,25	0		
100		160		4				40		0		
150		150		7				20		0		
200	30	180		10		30	15	15	0,40	0		
250		200		16				10		0		
300		140		16						0		
Прожекторы с галогенными лампами типа КГ												
75	20	180	ПКН- 1500-2	3	1500	20	15	30	0,50	0		
100		160								0		
150		140		0								
200	30	175		5		30		15	20	30	0,65	0
150		230							0			
200		210							0			
250		190							0			
100		300	0,65		0							
150	20	200	ИСУ-01 x 2000/ К-63-01	3	2000	20	12	50	0,56	0		
200		160							0,68	0		
250		280		0,71					0			
300	30	230		6		30		12	45	0,68	0	
200		390								0		
250	30	360	ИСУ-02 x 5000/ К-03-12	3	5000	30	12	0,70	0			
300		260							0			
350		210							0			
Прожекторы с лампами типа ДРИ												
150	20	240	ПЗС-35 или ПСМ-40	7	700	20	12	15	0,50	0		
200		200							0,60	0		
250		260		0,55					0			
300	30	270		10		30		10	0,75	0		
350		220							0,55	0		
Светильники с ксеноновыми лампами												
200	30	180	"Аревик " или ККУ	2	20000	0,30	50	30	0,30	2		
200	50	275							0,50	1		
250		250								1		
300		220								1		
350		175	1									
200	30	270	ОУКсН			2	20000	30	15	60	0,50	1
250		230										1
300		205										1
350		155										1
200		50										320
250	310					1						
300	300					0						
350	290					0						
400	275					0						

Примечание. Данные табл. 1 приведены для прямоугольного расположения световых приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10%.

Таблица 2

**Параметры осветительных установок общего
равномерного освещения
при нормируемой освещенности**

+-----+

Ши- ри- на	Вы- со- та	Рас- сто- яние	Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффи- циент неравно-	Удель- ная мощ-
ос- ве- щае- мой пло- щади а, м	про- жек- тор- ных мачт Н, м	меж- ду мач- тами b, м	Тип	Коли- чест- во	Мощ- ность лам- п, Вт	Вы- со- та Н, м	Угол на- кло- на про- жек- то- ров тета, град.	Угол меж- ду оп- ти- чес- кими про- жек- то- ров тау, град.	Е (min) Z=----- Е (ср)	Вт/кв.м

Прожекторы с лампами накаливания

150		400							0,60
200	20	350			20			0,45	0,51
250		300							0,48
150		450							0,54
200		410	ПЭС-45 18 или ПСМ-50	1000		12	10	0,30	0,44
250	30	390			30			0,40	0,37
300		330						0,40	0,36
350		300						0,50	0,34

Прожекторы с галогенными лампами типа КГ

100		450							0,18
150	20	400		2	20	14	20	0,50	0,13
200		450	ИСУ-01Х	4	2000		10		0,18
250	30	400	2000/ К-63-		30	10		0,55	0,16
300		450	01	6			5		0,18
200		480							0,21
250		460	ИСУ-02Х	2	5000	30	12	90	0,40
300	30	440	5000/ К-03-						0,15
350		400	02						0,15

Прожекторы с лампами типа ДРЛ

150		280						0,30	0,20
200	20	240		6	20		30		0,18
			ПЭС-45	700		10		0,40	

250		400	или ПСМ-50							0,19
300	30	360		14		30		12	0,45	0,18
350		310							0,50	
Прожекторы		с лампами типа ДРИ								
150		375							0,30	0,17
200	20	350				20				0,14
250		300	ПЗС-45 или ПСМ-40	7	700		12	15	0,35	0,13
300		250							0,30	0,13
350	30	250				30			0,40	0,11
Светильники с ксеноновыми лампами										
200		840					12			0,48
									0,30	
250		750								0,43
300	30	680				30		90		
							10		0,40	0,39
350		620	ОУКСН							0,37
200		1200					12		0,65	0,33
250		1150								0,26
300	50	1100				50				
							10		0,60	0,23
350		1050		2	20000					0,21
200		750	"Аре-вик"							0,53
250		600	или ККУ					60	0,30	0,54
300	30	400				30			0,25	0,66
200		900					25			0,45
250		800								0,48
300	50	650				50			0,60	0,42
350		550								0,41
150		630					16		0,40	0,46
200	30	600				30		60		0,35
							14		0,45	
250		450								0,38
150		800		2			16		0,50	0,50
200		700								0,37
250	50	675				50				0,30
			СКсН		10000		14		0,55	
300		600								0,27

350		550						0,24
100		160	1		8	50		1,2
150		180			14			0,83
200	15	150		15			0,55	0,8
250		200	СПКс-2 -10000 2		8			0,79
300		190						0,67
200		190	1		8		0,45	0,7
250		180	1		10	50	0,55	0,5
300		170			8		0,50	0,4
350	20	220	2	20	10		0,50	0,5
400		250	3			30		0,6
450		300			8	50	0,55	0,6
500		310	4				0	0,65
200		320	СПКс-2- 10000	10000				0,63
250		300						0,5
300		280	2			60		0,45
350	30	270		30	8		0,40	0,43
400		260						0,38
450		220	3			0		0,4
500		270						0,44

Примечание. Данные табл. 2 приведены для прямоугольного расположения световых приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10%.


Приложение 2

Обязательное

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Прямоугольное расположение мачт

Шахматное расположение мачт

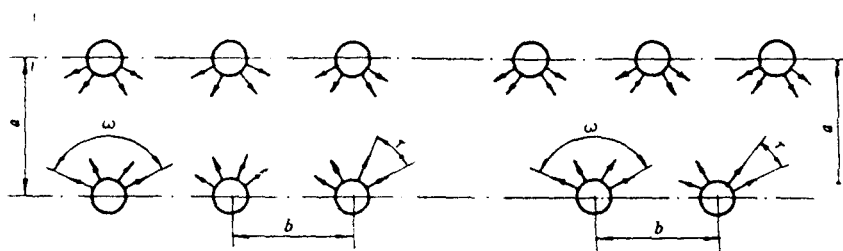

Омега - угол охвата, град.; тау - угол между оптическими осями, град.; а - ширина освещаемой площади, м; b - расстояние между мачтами, м.

Приложение 3

Справочное

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Расчет прожекторной установки сводится к определению:

количества прожекторов, подлежащих установке для создания заданной освещенности;

мест установки прожекторных мачт и прожекторов;

высоты установки прожекторов над освещаемой поверхностью;

углов наклона прожекторов в вертикальной и разворота в горизонтальной плоскостях.

Расчет производится на основе нормируемой освещенности в горизонтальной плоскости.

Ориентировочное количество прожекторов n, подлежащее установке для создания на площади S требуемой освещенности $E(p) = KE(n)$ (K - коэффициент запаса, E(n) - нормируемая освещенность)

$$n = (m E_p S) / P_{л},$$

где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока, принимается по таблице;

$P_{л}$ - мощность лампы применяемых типов прожекторов.

Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.

Ориентировочные значения коэффициента m

Источник света	Тип прожектора или светильника	Ширина освещаемой площади, м	Значения m при расчетной освещенности, лк	
			0,5-1,5	2,0-30,0
ЛН	ПЭС, ПСМ	75-150	0,90	0,30
		175-300	0,50	0,25
Галогенные ЛН	ПКН, ИСУ	75-125	0,35	0,20
		150-350	0,20	0,15
Лампы типа ДРЛ	ПЭС, ПЗМ	75-250	0,25	0,13
		275-350	0,30	0,15

Лампы типа ДРИ	ПЗС, ПСМ	75-150	0,30	0,10
		175-350	0,16	0,06
Ксеноновая лампа ДКСТ-20000	ОУКСН (Н = 30м)	150-175	0,75	0,50
		200-350	0,50	0,40
	"Аревик" (Н = 30 м)	150-175	0,90	0,70
		200-250	0,70	0,50
Ксеноновая лампа ДКСТ-10000	СКСН (Н = 20-30 м)	100-150	0,55	0,45
		175-250	0,40	0,35

Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолукс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.

Приложение 4
Обязательное

Минимально допустимая высота установки прожекторов и светильников прожекторного типа

Тип прожектора	Тип лампы	Макси- мальная сила света, ккд	Минимально допустимая высота установки про- жекторов, м, при норми- руемой освещенности, лк									
			0,5	1	2	3	5	10	30	50		
ПСМ-50-1	Г220-1000	120	35	28	22	20	17	13	7	6		
ПСМ-50-1	ДРЛ-700	52	23	19	14	13	11	8	5	4		
ПСМ-50-1	ДРЛ-400	19,5	14	11	9	8	7	5	3	3		
ПСМ-50-2	ПЖ220-1000	640	60	50	40	35	30	25	17	13		
ПСМ-40-1	Г220-500	70	25	21	17	15	13	10	5	4		
ПСМ-40-2	ПЖ220-500	280	35	35	30	25	20	15	11	9		
ПСМ-30-1	Г220-200	33	18	15	11	10	9	7	4	3		
ПЗР-400	ДРЛ-400	19	14	11	8	8	7	5	3	3		
ПЗР-250	ДРЛ-250	11	10	8	6	6	5	4	3	3		
ПЗС-45	Г220-1000	130	35	29	22	20	18	13	7	6		
ПЗС-45	ДРЛ-700	30	17	14	11	10	8	6	4	3		
ПЗС-45	ДРЛ-400	14	12	10	7	7	5	4	3	3		
ПЗС-45	ДРИ-700	600	-	65	50	45	40	30	16	13		
ПЗС-35	Г220-500	50	22	18	14	13	11	8	5	4		

ПЗС-25	Г220-200	16	13	10	8	7	6	5	3	3
ПЗМ-35	Г220-500	40	20	16	12	11	10	7	4	4
ПЗМ-25	Г220-200	10	10	8	6	6	5	4	3	3
ПКН-1500-1	КГ220-1500	90	23	20	18	15	13	11	6	5
ПКН-1500-2	КГ220-1500	45	18	15	13	12	10	8	5	4
ПКН-1000-1	КГ220-1000-5	52	20	17	14	13	11	8	5	4
ПКН-1000-2	КГ220-1000-5	30	17	14	11	10	8	6	4	3
ИСУ 02Х5000/К-03-02	КГ220-5000-1	200	35	30	25	22	20	17	10	8
ИСУ 01Х2000/К-63-01	КГ220-2000-4	71	20	19	15	12	10	9	6	5
ОУКСН-50000	ДКСТ-50000	1300	70	50	45	40	35	30	30	30
ОУКСН-20000	ДКСТ-20000	650	50	42	38	33	30	20	15	10
СКСН-10000	ДКСТ-10000	165	35	30	25	22	20	15	15	15
ККУ1Х20000/НОО-01	ДКСТ-20000	120	35	28	21	25	25	25	25	25
ККУ1Х10000/НОО-01	ДКСТ-10000	105	27	23	17	15	12	12	6	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

4. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

Приложение 1 Рекомендуемое

Приложение 2 Обязательное СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Приложение 3 Справочное МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Приложение 4 Обязательное Минимально допустимая высота установки прожекторов и светильников прожекторного типа

ГОСТ 12.1.046-85. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

Постановление Госстандарта СССР от 25.04.85 N 58, 12.1.046-85

Госстандарт СССР

Действующий

Дата начала действия: 01.01.86

Дата внесения в БД: (Дата внесения в БД)

Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты ССБТ

Организационно-методические стандарты